



セラミック逆洗フィルターフロ-図

型式	KC4-250-20RV-1
型式	KC6-250-20RV-1

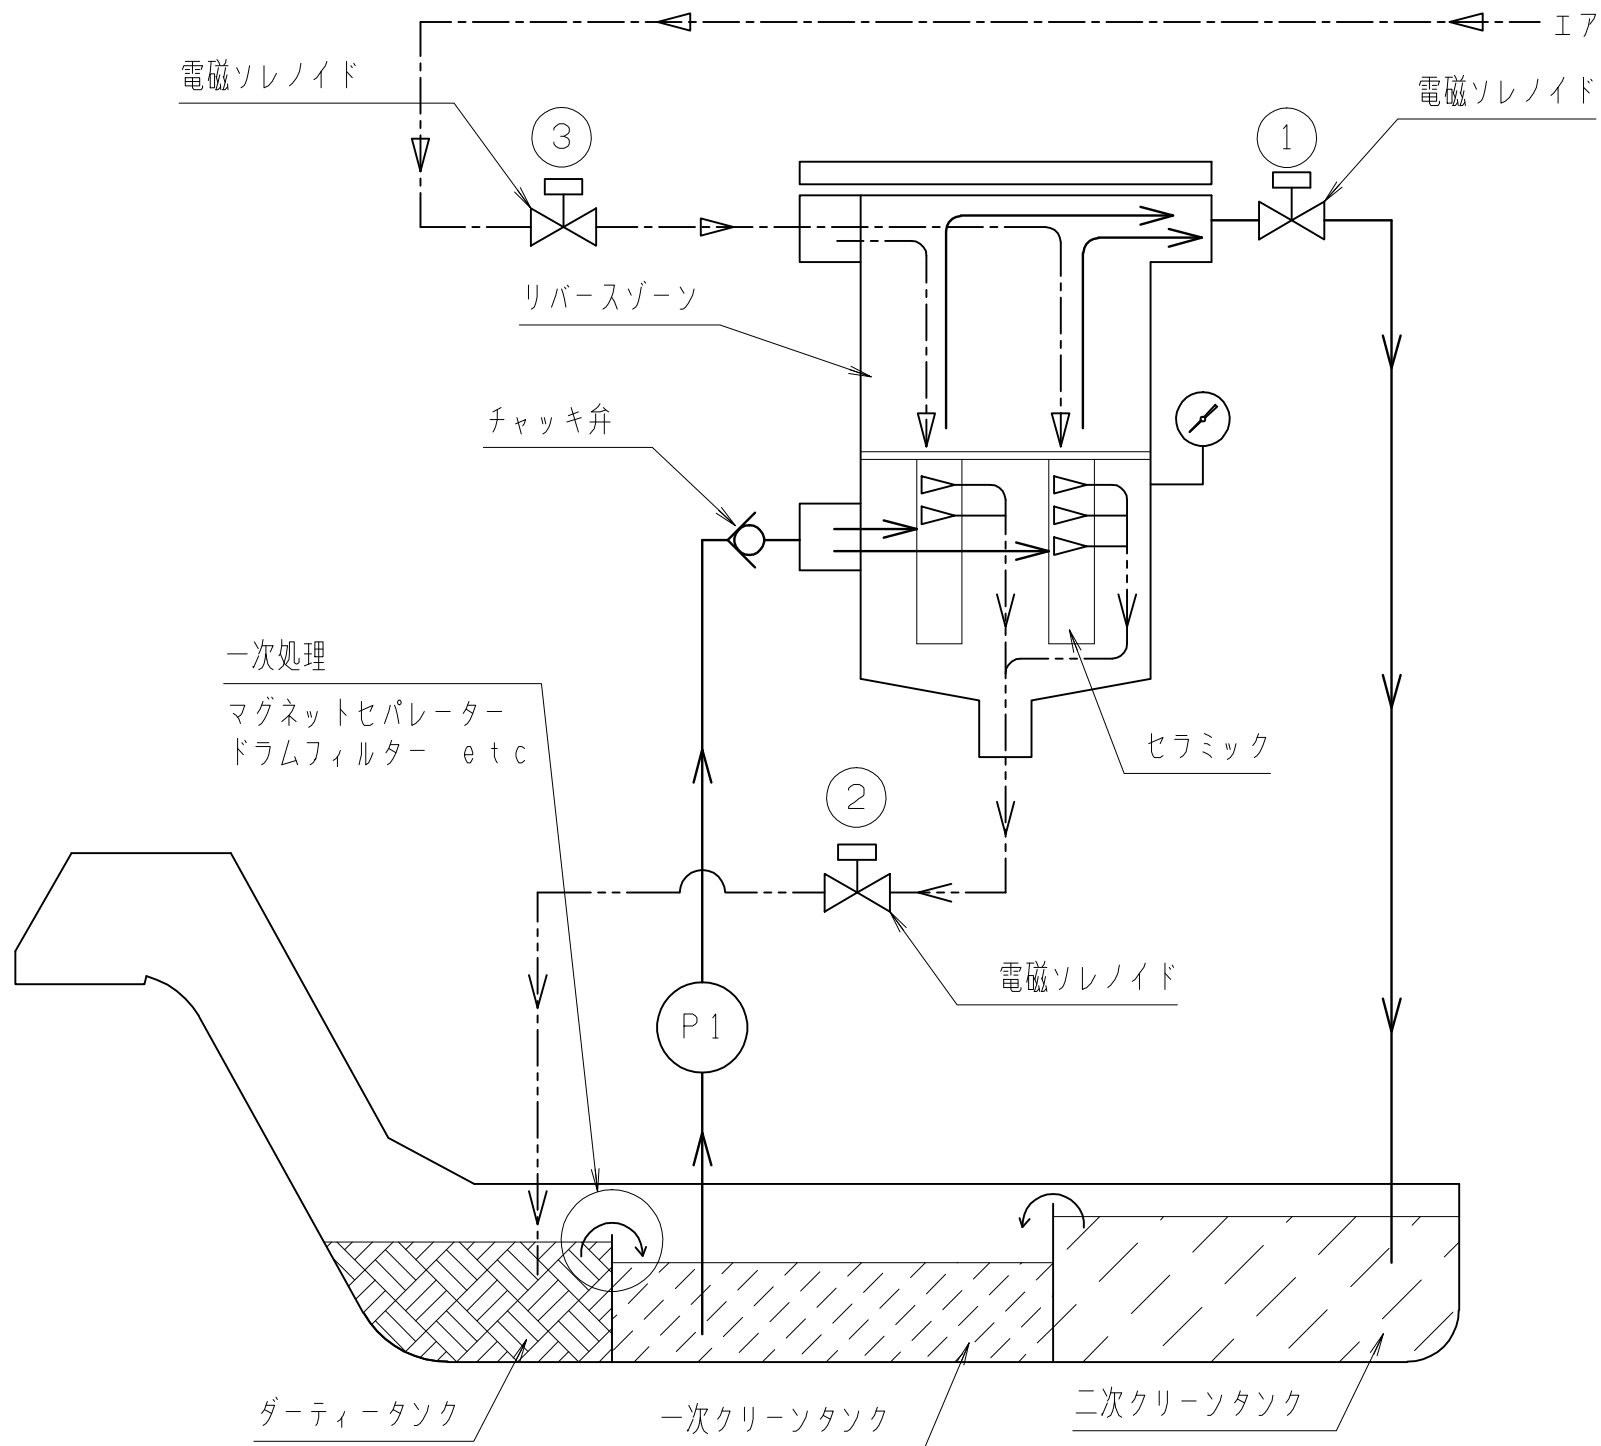

1. ろ過運転時

ろ過運転になると①のSOLが開き
 ②のSOLが閉じる
 一次クリーンタンクよりポンプ1にて汲み上げ
 チャッキ弁を経てフィルター内に入り内部セラミック
 フィルターを介し二次クリーンタンクへ排出する

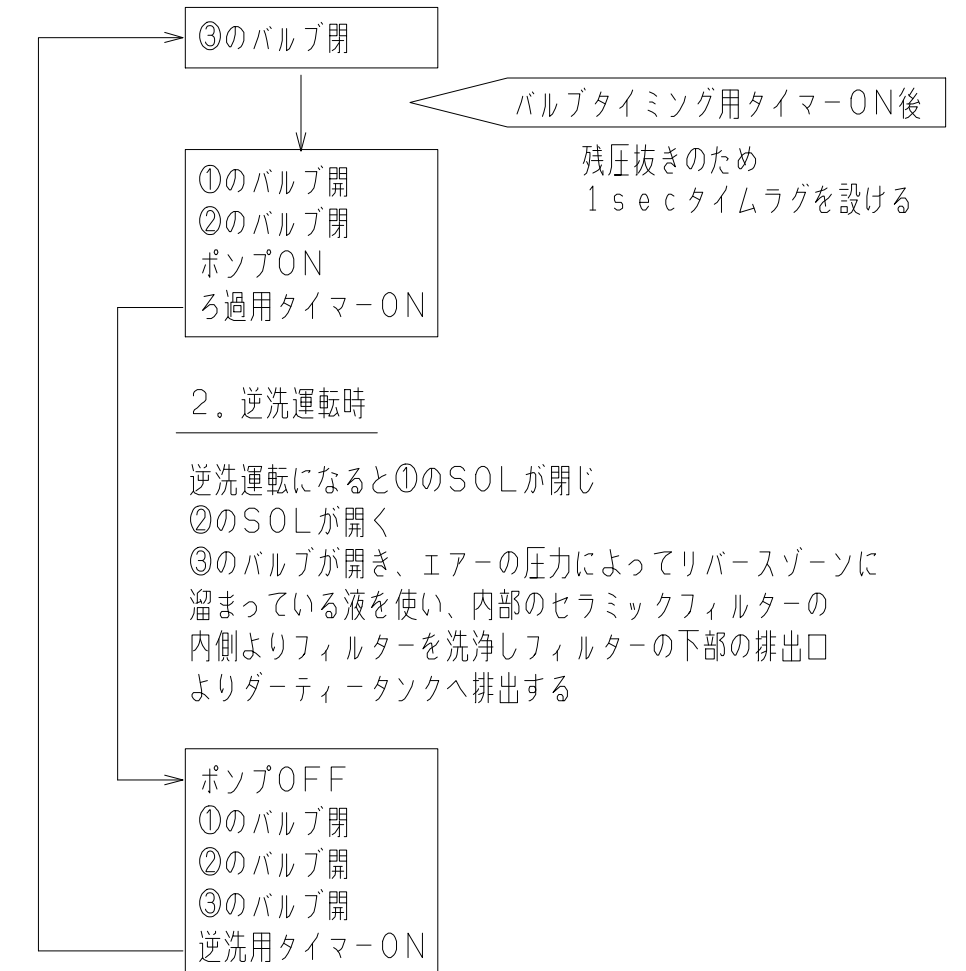

郵便番号	〒465-0015
住所	愛知県名古屋市名東区若葉台1519
電話	TEL<052>760-3365(代) FAX<052>760-3375

記	2014.02.10
---	------------

承認	検図	設計	尺度	名称	逆洗フィルター配管経路図	
			1/			
コイケE&S株式会社					図番	△